

## OBEC TRSTĀNY, 044 45

Číslo: 78/2016 – Tr

Trst'any, dňa 28. 12. 2016

### V E C : Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním.

Obec Trst'any dňa 5.10.2016 obdržala žiadosť fy Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o., Mlynská č. 27, Košice, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „VN Prípojka a trafostanica Trst'any – západ“ na pozemkoch parc. ¼ ( C ), 493 ( C ), 497/1 ( C ), 504/1 ( C ), 5018 ( E ), 5022 ( E ), 356/2 ( E ), 271 ( E ), 25/100 ( E ) kat. úz. Trst'any.

Predmetom predloženého návrhu je posilnenie distribučnej el. sústavy obce Trst'any – SO 01 VN – je návrh VN káblovej prípojky pre transformačnú stanicu pre IBV Trst'any. Pre napojenie navrhovanej stanice VN káblami sa navrhuje napojenie z posledného stĺpa JB pred jestvujúcou TS1. Na tento stĺp sa osadí zvislý úsekový odpojovač typu OTE 25/400-32/Rp+HDA. Z odpojovača bude kábel 3x20 NA2XS2Y 1x150 vedený na stĺpe v chráničke, ďalej bude vedený v zemi vedľa ciest a komunikácií, ktoré bude križovať. VN kábel vedený aj cez miestny potok, kde sa uloží do ocelevej chráničky, ktorá sa ukotví na moste. Vstup a výstup do ocelevej rúre bude v chráničke FXKVR ø 200 ktorá bude v dĺžke 5 m pred a za mostom. Nový VN kábel WH1 bude vedený v dĺžke 160 m od stĺpa do kioskovej TS, kde sa zaústi do novej VN rozvážača. SO 02 Transformačná stanica – kiosková železobetónová transformačná stanica typu HKP 205kVA s vonkajšími rozmermi 3,000x1,500x2,500 m s transformátorom o Pi =250 kVA umiestnená na parc. č. 356/2 kat. úz. Trst'any.


#### **Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.**

Obec Trst'any ako stavebný úrad, príslušná podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 36 a § 61 stavebného zákona **o z n a m u j e z a č a t i e** spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a nakoľko predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a pomery staveniska sú dostatočne známe stavebný úrad **u p ú š ť a** od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci spojeného územného a stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr **do 15 pracovných dní** odo dňa obdržania tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Inak v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad má zato, že s návrhom z hľadiska nim sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Bidovciach v stránkových dňoch / pondelok od 8-12 hod., stredu od 8-16 hod., piatok od 8- 12 hod., /


SPOLČNÝ OBECNÝ ÚRAD  
BIDOVICE  
044 45 BIDOVICE 210

17. Nov 2016  
  
Ing. Rudolf P u p a  
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce.

Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačenia dátumu zvesenia tejto vyhlášky je potrebné ju zaslať späť na Spoločný obecný úrad v Bidovciach.


Vyvesené dňa 28. 12. 2016

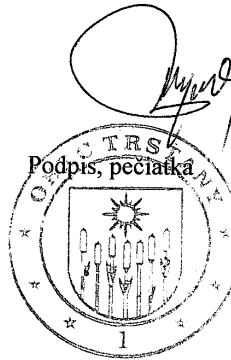

zvesené dňa 12. 1. 2017

**Obdržia:**

1. Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o., Mlynská č. 27, 040 01 Košice
2. Obec Trst'any zastúp. starostom obce, 044 45
3. Ing. Vladimír Jánošík, Nemcovej č. 10, 040 01 Košice / projektant /
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, Mlynská č. 31, 042 91 Košice
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ, Medi mostami č. 2, 041 59 Košice
6. Okresný úrad Košice- okolie ŽP, Hroncova č. 13, 040 70 Košice
7. Ostatný účastníci konania verejnou vyhláškou

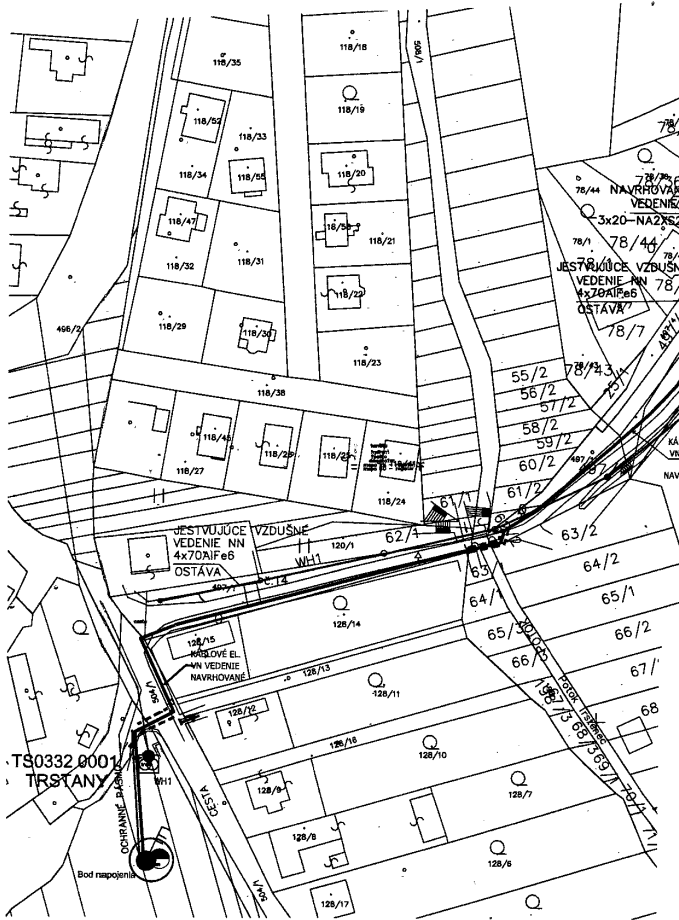

KONTROLNÝ LIST  
 2016 01493

- NAVROVANÝ KÁBEL WL,  
ULOZENÝ V CHRÁNIČKE KOPOFLEX 120
- KÁBEL PRI KRIZOVANÍ MIESTNEJ CESTY BUDE ULOZENÝ  
PRETLAČANÝ, S ULOŽENÍM V CHRÁNIČKE V HLBKKE 1,2m.
- TS NAVROVANÁ KIOSKOVÁ TRANSFORMAČNÁ STANICA S P=250kVA  
OSADÍ SA NA PARCELE č.356/2
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VNI VEDENIE 3x120AlFe6
- NAVROVANÝ KÁBEL WL1 3x20-NAZKSZY 1x150mm  
ULOŽÍ SA V ZEMI PODLA VZOROVÝCH REZOV.
- VNI SPOJKA  
MXSU-24C/1XU-3HL (ø 95 - 240) (Typo Electronics)
- NAVROVANÉ VNI VEDENIE 3x120AlFe6  
ZO VZDUŠNEHO VEDENIA PO ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ  
OSADIA SA POMOCNÉ IZOLÁTORY NA KONZOLU
- JESTVUJÚCE BETÓNOVÝ STĽP JB - OŠTÁVA  
JESTVUJÚCE VNI VZDUŠNÉ VEDENIE - OŠTÁVA
- ÚSEKOVÝ ODPŮJOVAČ SEZ, typ OTE 25/400 + HDA  
S OBMEDZOVAČOM NAPÁTIA HDA 24 NA VÝVODE  
OSADÍ SA NA JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ STĽP JB
- PRED VÝKOPOVÝMI PRÁCAMI ZAMERÁŤ A VYTYČIť JESTVUJÚCE SIETE!  
PRECHODY VNI KÁBLA CEZ CESTU SA VYKONAJÚ PRETLAČANÍM
- UZEMNENIE ÚSEKOVÉHO ODPŮJOVAČA  
EKVIPOTENCIÁLNE KRUIHY
- UZEMNENIE TRANSFORMAČNEJ STANICE

názov stavby	VN PŘÍPOJKA A TRANSFORMAČNÁ STANICA TRSTĀNY - ZĀPAD POSILNENIE DISTRIBUČNEJ ELEKTRICKEJ SÚSTAVY OBCE TRSTĀNY		
umiestnenie stavby	OBEC TRSTĀNY 493, 497/1, 504/1, 1/4, 356/2 (E), 5022(E), 5018(E), 271 (E), 25/100 (E)		
investor	Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Mlynské 27, 040 01 Košice		
vedúci projektant	Ing.Vladimír Jánošík		
zodpovední projektant	Ing.Vladimír Jánošík	0905460770	dátum APRIL 2016 stupeň DSP
objekt	SO 01 VN PŘÍPOJKA	názov VN PŘÍPOJKA - SITUÁCIA	meritiko 1:1000 č.v. 1